


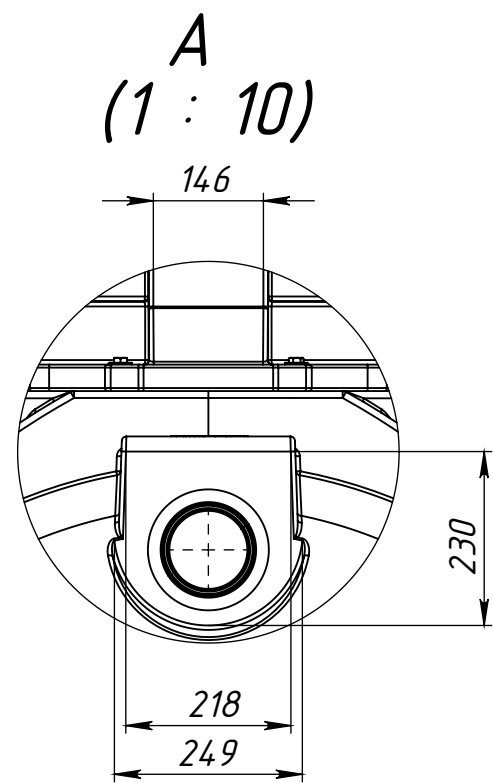
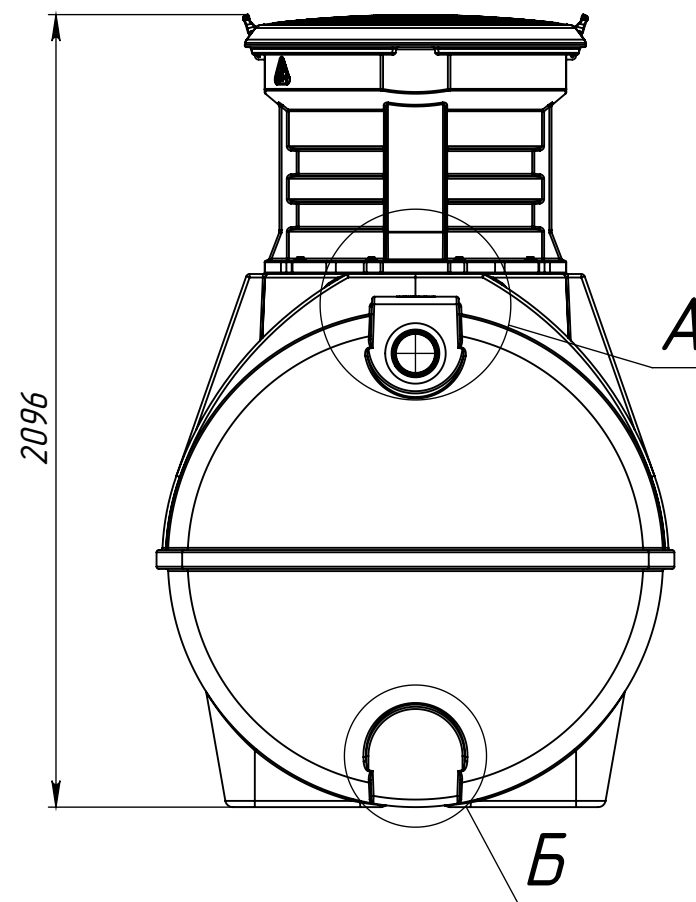
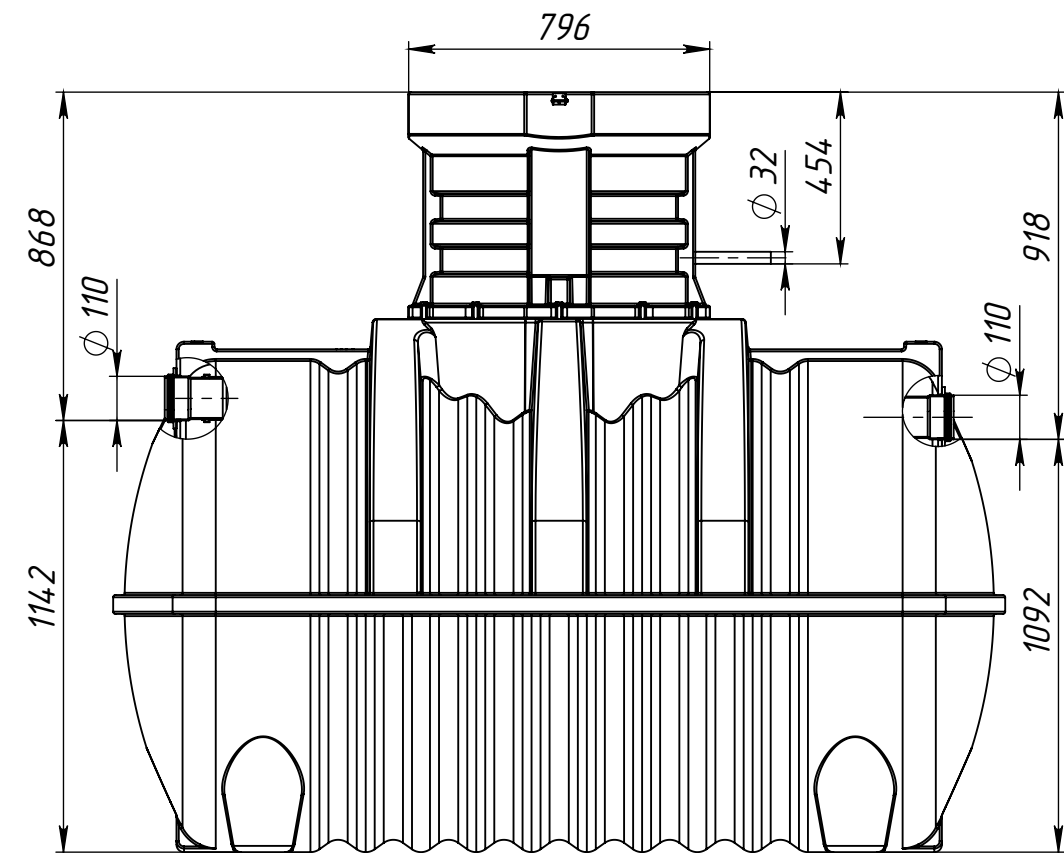
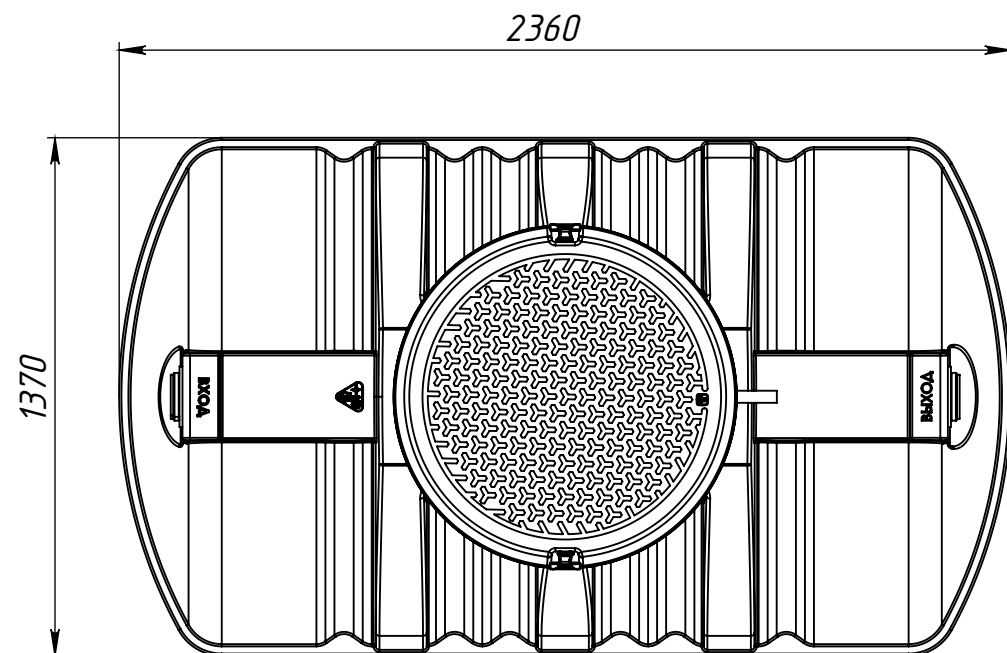
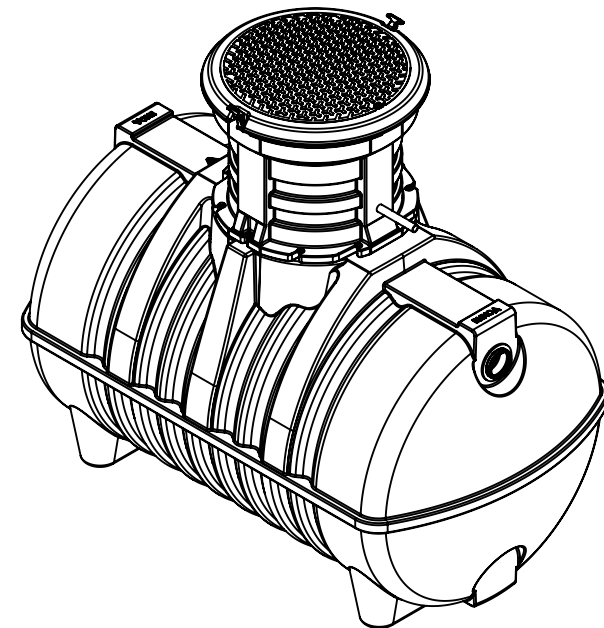


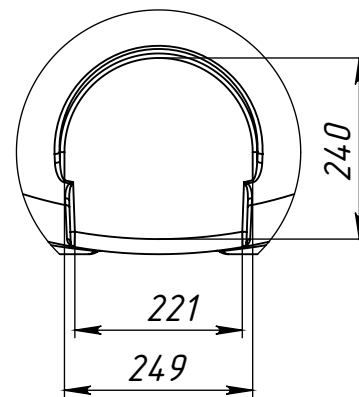

Б (1 : 10)

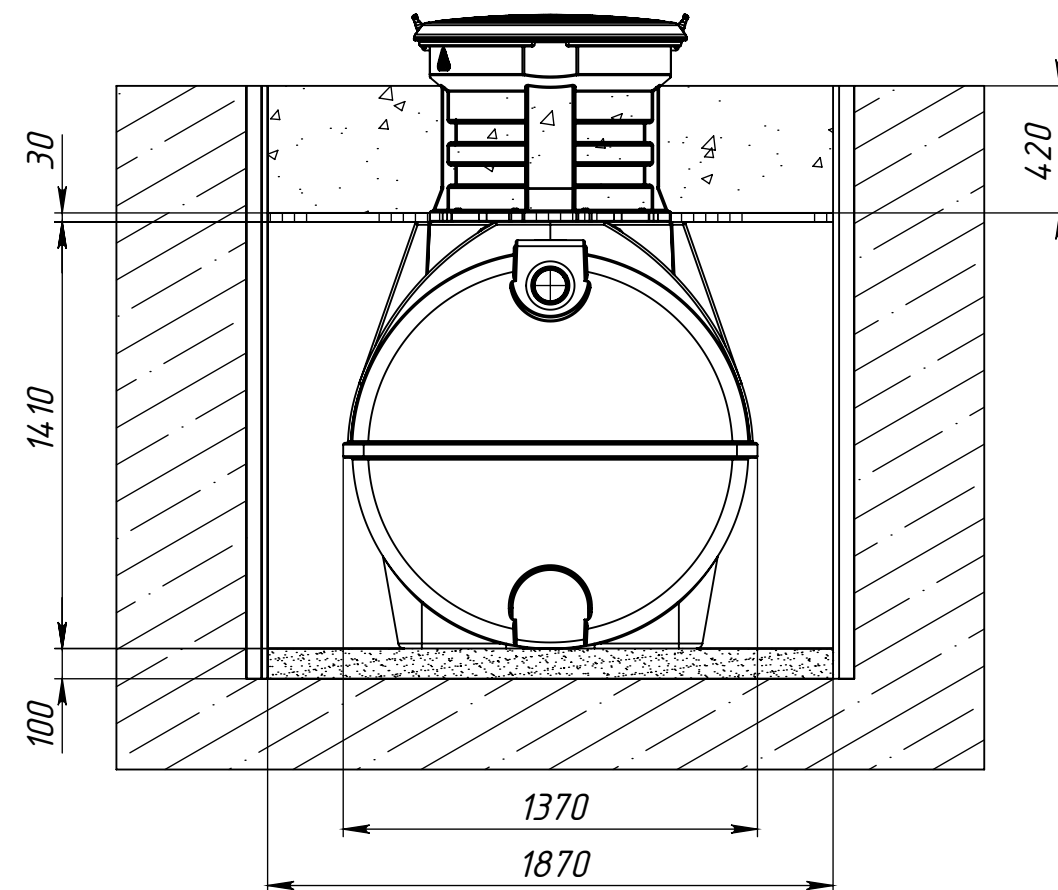

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ground BIO 6			
Разраб.						Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								1:20
Т. контр.						Лист 1	Листов 2	
Н. контр.						ООО "ЭкоПром СПД"		
Утв.								

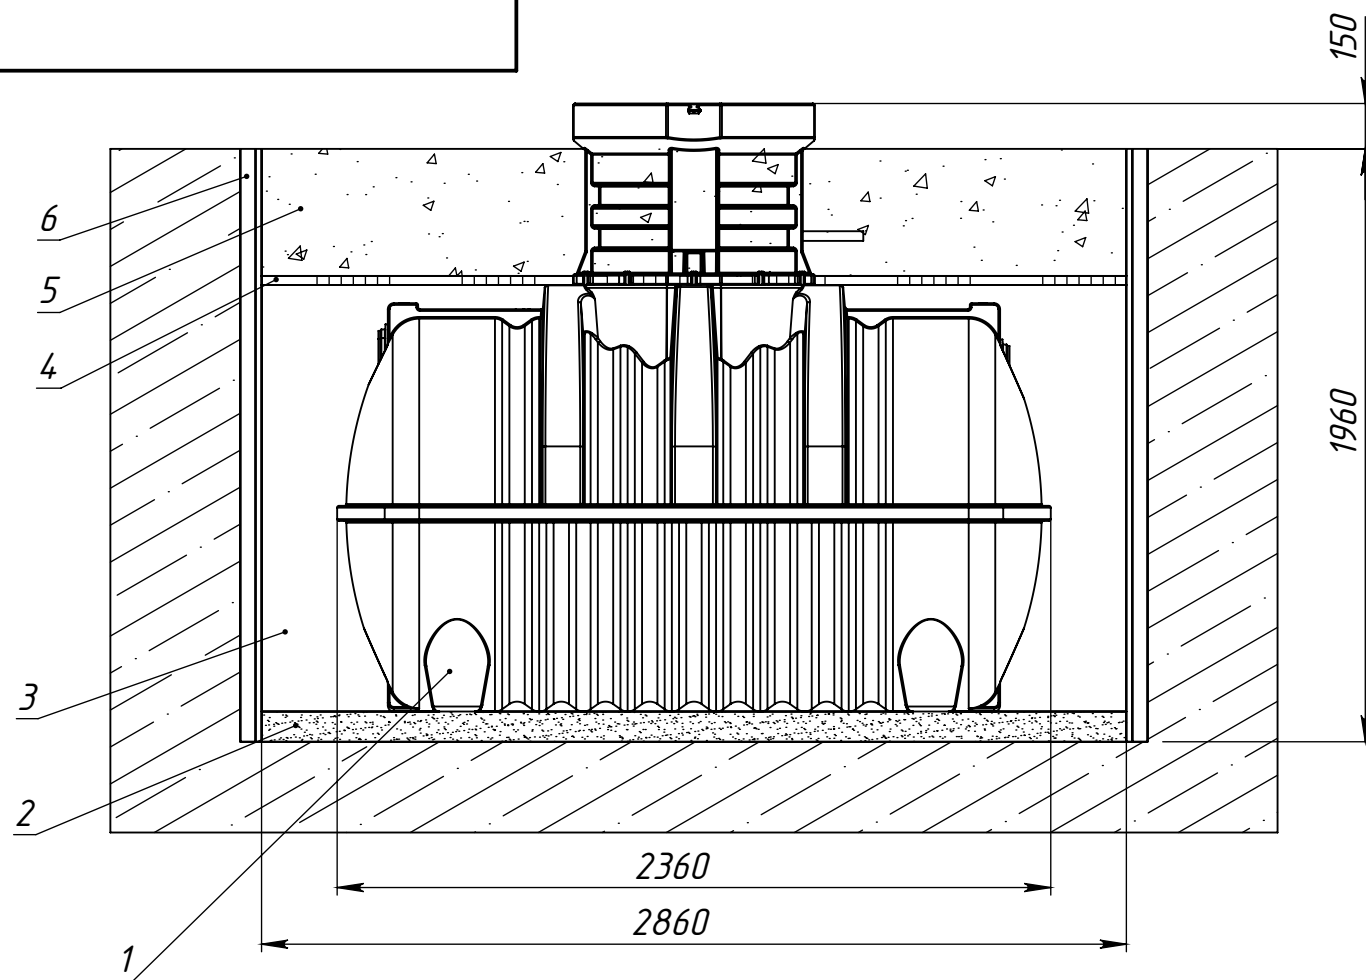

Спецификация материалов:

1. Габаритные размеры котлована под станцию очистки (минимальные):
Длина – 2860 мм
Ширина – 1870 мм
Глубина – 1960 мм

2. Вход для подводящей трубопроводной трассы – труба 110 мм.
3. Песок – не менее 4,45 м³
4. Цемент – не менее 700 кг
5. Вода (для заполнения станции) – не менее 2,4 м³

1. Строительные и монтажные работы производить согласно своду правил СП 48.13330.2019 "Организация строительства".
2. Станция монтируется под землю. Минимальное расстояние от края горловины (без крышки) до уровня земли должно составлять не менее 150 мм.
3. Расстояние от края станции до края котлована должно быть 250 мм.
4. Монтаж станции производится на песчаную подушку толщиной не менее 100 мм.
5. Станция утепляется по верхней части корпуса. Толщина утеплителя не менее 30 мм.
6. Обратная засыпка производится песком или цементно-песчаной смесью (в случае высокого уровня грунтовых вод) послойно (300 мм) с соотношением 1:5, с трамбовкой каждого слоя и заполнением станции водой с целью выравнивания внутреннего и наружного давлений. При работе использовать цемент марки М500.
7. В случае плывуна, грунта типа торф, обрушения стенок котлована или очень высокого УГВ необходим монтаж опалубки из досок сечением 150х50 мм.

№1	Наименование
1	Септик
2	Песчаная подушка
3	Песок или ЦПС
4	Утеплитель
5	Засыпка
6	Опалубка

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Монтажная схема